编号：SDHA-JS054

181512342142

2024012301

检 测 报 告

环安（检）字 2024022601 号

项目名称：有组织废气、无组织废气、废水、噪声

委托单位：华润三九（枣庄）药业有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2024 年 03 月 30 日

山东环安检测科技有限公司

检验检测专用章

声　明

1、报告无“山东环安检测科技有限公司检验检测专用章”、CMA章无效。

2、报告内容涂改无效；无编制、审核和批准人（授权签字人）签字无效。

3、复制报告未加盖“山东环安检测科技有限公司检验检测专用章”无效；未经本公司批准，部分复制报告无效。

4、检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起三日内，向本公司申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告。

5、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。

6、如客户所提供信息有误或与实际情况偏差较大，导致检测结果异常，本公司不予负责。

7、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

8、标注*符号的检测项目为分包项目。

检测业务联系电话及传真：（0632）-5255088

邮政编码：277500

地址：山东省枣庄市滕州经济开发区春藤西路 399 号

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

委托单位	华润三九（枣庄）药业有限公司	检测类别	委托检测
检测地址	枣庄高新技术产业开发区广润路 99 号	采(送)样日期	2024.02.26、2024.02.27、2024.03.07、2024.03.24、2024.03.29
样品描述	有组织废气：气态尘态 无组织废气：气态尘态 废水：浅黄色微浑浊微弱异味液态	采样人员	张宣宇、狄崇良、刘涛、李其望、刘聪、李宝平、陈卫国
		样品类别	有组织废气、无组织废气、废水、噪声

有组织废气

检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备/型号	设备编号	检出限
颗粒物	HJ 836-2017	田玲玲 杜利华	恒温恒湿称重系统 NX-3000 电子分析天平 ES1055A	SDHA-YQ-034 SDHA-YQ-013	1.0mg/m³
非甲烷总烃	HJ 38-2017	谢姝琦	气相色谱仪 GC-7820	SDHA-YQ-032	0.07mg/m³
硫化氢	国家环保总局（2003）第四版（增补版）	刘冬梅	可见分光光度计 V-5000	SDHA-YQ-020	0.01mg/m³
氨	HJ 533-2009	杜利华			0.25mg/m³
臭气浓度	HJ 1262-2022	谢姝琦、韦岚、刘冬梅、王利、杜利华、王霞	/	/	/
二氧化硫	HJ 57-2017	刘涛 狄崇良	自动烟尘烟气测定仪 GH-60E	SDHA-YQ-036	3mg/m³
氮氧化物	HJ 693-2014				3mg/m³
烟气黑度	HJ/T 398-2007		林格曼测烟黑度图 JK-LG30	SDHA-YQ-122	/

无组织废气

检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备/型号	设备编号	检出限
总悬浮颗粒物	HJ 1263-2022	田玲玲	恒温恒湿称重系统 NX-3000 电子分析天平 ES1055A	SDHA-YQ-034 SDHA-YQ-013	7μg/m³
非甲烷总烃	HJ 604-2017	谢姝琦	气相色谱仪 GC-7820	SDHA-YQ-032	0.07mg/m³
硫化氢	国家环保总局（2003）第四版（增补版）	刘冬梅	可见分光光度计 V-5000	SDHA-YQ-020	0.001mg/m³
氨	HJ 533-2009	周婷			0.01mg/m³
臭气浓度	HJ 1262-2022	王士敬、王霞、谢姝琦、王利、田玲玲、韦岚、刘冬梅、杜利华	/	/	/

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

（接上页）

废水					
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备/型号	设备编号	检出限
pH 值	HJ 1147-2020	陈卫国 李宝平	便携式 pH 计 LC-PHB-1A	SDHA-YQ-113	/
流量	HJ/T 92-2002		便携式流速计 LGY-II	SDHA-YQ-058	/
色度	HJ 1182-2021	刘冬梅	/	/	2 倍
总氮	HJ 636-2012		紫外可见分光光度计 UV-6100	SDHA-YQ-019	0.05mg/L
总磷	GB/T 11893-1989		可见分光光度计 V-5000	SDHA-YQ-020	0.01mg/L
氨氮	HJ 535-2009	杜利华			0.025mg/L
总氰化物	HJ 484-2009				0.004mg/L
动植物油	HJ 637-2018		红外测油仪 OL580	SDHA-YQ-025	0.06mg/L
化学需氧量	HJ 828-2017	周婷	滴定管 50mL（酸碱）	SDHA-QM-007	4mg/L
五日生化需氧量	HJ 505-2009		生化培养箱 SPX-250B 便携式溶解氧测定仪 JPB-607A	SDHA-YQ-116 SDHA-YQ-006	0.5mg/L
悬浮物	GB/T 11901-1989		电子天平 FA2004B	SDHA-YQ-014	/
溶解性总固体	CJ/T 51-2018				/
硫酸盐	HJ 84-2016	谢姝琦	离子色谱仪 IC6000	SDHA-YQ-010	0.018mg/L
总汞	HJ 694-2014	谭亚茹	原子荧光光度计 RGF-6800	SDHA-YQ-009	0.04μg/L
总砷		单晓金			0.3μg/L
急性毒性*	GB/T 15441-1995	/	/	/	/
总有机碳*	HJ 501-2009	/	/	/	0.1mg/L

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

（接上页）

噪声					
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备/型号	设备编号	检出限
工业企业厂界环境噪声	GB 12348-2008	刘聪 李其望 狄崇良 张宣宇	多功能声级计 AWA5688、AWA6228+	SDHA-YQ-105 SDHA-YQ-209	/
判定依据	/				
结论及评价	不做评价。 （检验检测专用章） 2024 年 03 月 30 日				
备注	总有机碳*、急性毒性*为分包检测项目。				

编制：韦岚　　审核：刘　　批准：周东晓

日期：2024.3.30　　日期：2024.3.30　　日期：2024.03.30

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

无组织废气检测结果

采样时间	检测项目（单位）	样品编号	采样点位	检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2024.02.26	总悬浮颗粒物（μg/m³）	WQc2402260101~03	上风向 1（监测点）	292	276	264
		WQc2402260201~03	下风向 2（监测点）	347	320	356
		WQc2402260301~03	下风向 3（监测点）	424	376	333
		WQc2402260401~03	下风向 4（监测点）	386	342	381
	非甲烷总烃（mg/m³）	WQNMHC2402260101~03	上风向 1（监测点）	1.11	1.23	1.21
		WQNMHC2402260201~03	下风向 2（监测点）	1.68	1.30	1.61
		WQNMHC2402260301~03	下风向 3（监测点）	1.65	1.60	1.62
		WQNMHC2402260401~03	下风向 4（监测点）	1.81	1.43	1.50
	硫化氢（mg/m³）	WQH_2S2402260101~03	上风向 1（监测点）	0.002	0.002	0.002
		WQH_2S2402260201~03	下风向 2（监测点）	0.003	0.004	0.003
		WQH_2S2402260301~03	下风向 3（监测点）	0.008	0.005	0.004
		WQH_2S2402260401~03	下风向 4（监测点）	0.006	0.003	0.006
	氨（mg/m³）	WQ$NH_3$2402260101~03	上风向 1（监测点）	0.08	0.06	0.10
		WQ$NH_3$2402260201~03	下风向 2（监测点）	0.22	0.18	0.15
		WQ$NH_3$2402260301~03	下风向 3（监测点）	0.13	0.15	0.16
		WQ$NH_3$2402260401~03	下风向 4（监测点）	0.10	0.09	0.21

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

无组织废气检测结果

采样时间	检测项目（单位）	样品编号	采样点位	检测结果		
				第一次	第二次	第三次
2024.02.26	臭气浓度（无量纲）	WQcq2402260201~03	下风向 2（监测点）	11	12	13
		WQcq2402260301~03	下风向 3（监测点）	13	13	13
		WQcq2402260401~03	下风向 4（监测点）	12	14	13

附表 1：现场检测期间气象参数表（无组织废气）

检测日期	时间	天气	气压(kPa)	气温(℃)	风速(m/s)	风向	低云量/总云量
2024.02.26	11:16	晴	103.52	4	1.5	东北	/
	12:31		103.44	5	1.2		
	13:54		103.37	6	1.1		

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

有组织废气检测结果

采样点位	DA002（天然气锅炉排放口）出口（高 20 m，截面积 0.636 m^2）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2024.03.07	烟气温度(℃)		54.1	53.5	53.8
	流速（m/s）		2.80	2.84	2.83
	标干流量（m^3/h）		4789	4861	4836
	含氧量（%）		8.4	7.3	5.4
	含湿量（%）		11.0		
	样品编号	检测项目（单位）	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	Qc2403070401~03	颗粒物折算浓度(mg/m^3)	4.2	3.4	3.3
		颗粒物实测浓度(mg/m^3)	3.0	2.7	2.9
		排放速率（kg/h）	0.014	0.013	0.014
	/	二氧化硫折算浓度（mg/m^3）	/	/	/
		二氧化硫实测浓度（mg/m^3）	＜3	＜3	＜3
		排放速率（kg/h）	/	/	/
	/	氮氧化物折算浓度（mg/m^3）	56	69	76
		氮氧化物实测浓度（mg/m^3）	40	54	68
		排放速率（kg/h）	0.19	0.26	0.33
	/	烟气黑度（无量纲）	＜1		

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

有组织废气检测结果

采样点位	DA003（流化床排放口）出口（高 25 m，截面积 0.159 m^2）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2024.02.26	烟气温度(℃)		52.2	49.1	45.4
	流速（m/s）		2.80	2.83	2.63
	标干流量（m^3/h）		1336	1362	1279
	含湿量（%）		1.9		
	样品编号	检测项目(单位)	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	Qc2402260101~03	颗粒物（mg/m^3）	3.8	4.0	3.6
		排放速率(kg/h)	5.1×10^{-3}	5.4×10^{-3}	4.6×10^{-3}
采样点位	DA005（污水处理站排放口）出口（高 15 m，截面积 0.785 m^2）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2024.02.27	烟气温度(℃)		17.9	17.9	18.4
	流速（m/s）		10.1	10.1	10.2
	标干流量（m^3/h）		27082	27082	27193
	含湿量（%）		0.3		
	样品编号	检测项目(单位)	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	QNMHC240227020 1~03	非甲烷总烃（mg/m^3）	2.83	2.68	2.48
		排放速率(kg/h)	0.077	0.073	0.067
	$QNH_3$24022702 01~03	氨（mg/m^3）	1.38	2.20	1.92
		排放速率(kg/h)	0.037	0.060	0.052
	QH_2S24022702 01~03	硫化氢（mg/m^3）	0.36	0.41	0.52
		排放速率(kg/h)	9.7×10^{-3}	0.011	0.014
	Qcq240227020 1~03	臭气浓度（无量纲）	724	724	630

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

有组织废气检测结果

采样点位	DA007（三床流化床排放口）出口（高 25 m，截面积 0.283 m^2）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2024.02.26	烟气温度(℃)		69.4	70.4	70.4
	流速（m/s）		14.02	14.27	14.40
	标干流量（m^3/h）		11323	11483	11576
	含湿量（%）		2.1		
	样品编号	检测项目（单位）	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	Qc2402260201~03	颗粒物（mg/m^3）	5.3	5.4	5.0
		排放速率（kg/h）	0.060	0.062	0.058
采样点位	DA008（板框压滤机放 VOC 处理）出口（高 20 m，截面积 0.385 m^2）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2024.02.27	烟气温度(℃)		9.0	9.0	8.6
	流速（m/s）		12.2	12.2	12.2
	标干流量（m^3/h）		16494	16494	16480
	含湿量（%）		0.4		
	样品编号	检测项目（单位）	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	QNMHC2402270301~03	非甲烷总烃（mg/m^3）	4.04	3.40	3.80
		排放速率（kg/h）	0.067	0.056	0.063
	QNH$_3$2402270301~03	氨（mg/m^3）	2.72	3.27	2.95
		排放速率（kg/h）	0.045	0.054	0.049
	QH$_2$S2402270301~03	硫化氢（mg/m^3）	0.03	0.04	0.03
		排放速率（kg/h）	5.0×10^{-4}	6.6×10^{-4}	4.9×10^{-4}
	Qcq2402270301~03	臭气浓度（无量纲）	229	309	354

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

有组织废气检测结果

<table>
<tr><td>采样点位</td><td colspan="5">DA009（实验室 VOC 处理排放口）出口（高 25 m，截面积 0.950 m^2）</td></tr>
<tr><td>采样时间</td><td colspan="5">工况信息</td></tr>
<tr><td rowspan="8">2024.02.27</td><td colspan="2">烟气温度(℃)</td><td colspan="3">15.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">流速（m/s）</td><td colspan="3">4.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">标干流量（m^3/h）</td><td colspan="3">13661</td></tr>
<tr><td colspan="2">含湿量（%）</td><td colspan="3">0.4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">样品编号</td><td rowspan="2">检测项目（单位）</td><td colspan="3">检测结果</td></tr>
<tr><td>第一次</td><td>第二次</td><td>第三次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">QNMHC2402271001~03</td><td>非甲烷总烃（mg/m^3）</td><td>2.36</td><td>2.81</td><td>2.46</td></tr>
<tr><td>排放速率（kg/h）</td><td>0.032</td><td>0.038</td><td>0.034</td></tr>
<tr><td>采样点位</td><td colspan="5">DA010（提取投料排放口一）出口（高 25 m，截面积 0.385 m^2）</td></tr>
<tr><td>采样时间</td><td colspan="2">工况信息</td><td>第一次</td><td>第二次</td><td>第三次</td></tr>
<tr><td rowspan="8">2024.02.27</td><td colspan="2">烟气温度(℃)</td><td>27</td><td>28</td><td>27</td></tr>
<tr><td colspan="2">流速（m/s）</td><td>6.61</td><td>7.62</td><td>7.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">标干流量（m^3/h）</td><td>8083</td><td>9287</td><td>9397</td></tr>
<tr><td colspan="2">含湿量（%）</td><td colspan="3">1.7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">样品编号</td><td rowspan="2">检测项目（单位）</td><td colspan="3">检测结果</td></tr>
<tr><td>第一次</td><td>第二次</td><td>第三次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Qc2402270401~03</td><td>颗粒物（mg/m^3）</td><td>1.6</td><td>1.8</td><td>1.4</td></tr>
<tr><td>排放速率（kg/h）</td><td>0.013</td><td>0.017</td><td>0.013</td></tr>
</table>

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

有组织废气检测结果

采样点位	DA011（提取投料排放口二）出口（高 25 m，截面积 0.385 m^2）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2024.02.27	烟气温度(℃)		27	28	28
	流速（m/s）		5.54	5.76	5.65
	标干流量（m^3/h）		6781	7027	6899
	含湿量（%）		1.6		
	样品编号	检测项目（单位）	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	Qc2402270501~03	颗粒物（mg/m^3）	1.5	1.2	1.6
		排放速率（kg/h）	0.010	8.4×10^{-3}	0.011
采样点位	DA012（提取投料排放口三）出口（高 25 m，截面积 0.385 m^2）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2024.02.27	烟气温度(℃)		23	24	23
	流速（m/s）		3.24	3.24	3.41
	标干流量（m^3/h）		4020	4013	4237
	含湿量（%）		1.5		
	样品编号	检测项目（单位）	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	Qc2402270601~03	颗粒物（mg/m^3）	1.4	1.7	1.8
		排放速率（kg/h）	5.6×10^{-3}	6.8×10^{-3}	7.6×10^{-3}

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

有组织废气检测结果

采样点位	DA013（四床流化床排放口）出口（高 25 m，截面积 0.503 m^2）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2024.02.26	烟气温度(℃)		70.4	68.7	67.5
	流速（m/s）		10.02	10.22	10.39
	标干流量（m^3/h）		14315	14669	14972
	含湿量（%）		1.9		
	样品编号	检测项目（单位）	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	Qc2402260301~03	颗粒物（mg/m^3）	3.4	3.2	3.0
		排放速率（kg/h）	0.049	0.047	0.045
采样点位	DA015（西线粉糖机排放口）出口（高 25 m，截面积 0.0314 m^2）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2024.02.26	烟气温度(℃)		35.8	35.9	36.9
	流速（m/s）		6.43	6.35	6.53
	标干流量（m^3/h）		640	632	648
	含湿量（%）		1.3		
	样品编号	检测项目（单位）	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	Qc2402260401~03	颗粒物（mg/m^3）	8.2	8.0	8.3
		排放速率（kg/h）	5.2×10^{-3}	5.1×10^{-3}	5.4×10^{-3}

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

有组织废气检测结果

采样点位	DA016（四床粉糖排放口）出口（高 25 m，截面积 0.159 m^2）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2024.02.26	烟气温度(℃)		35	34	35
	流速（m/s）		3.97	4.26	5.93
	标干流量（m^3/h）		1953	2100	2915
	含湿量（%）		1.8		
	样品编号	检测项目（单位）	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	Qc2402260501~03	颗粒物（mg/m^3）	1.7	1.8	1.7
		排放速率（kg/h）	3.3×10^{-3}	3.8×10^{-3}	5.0×10^{-3}
采样点位	DA017（东线粉糖排放口）出口（高 25 m，截面积 0.0314 m^2）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2024.02.27	烟气温度(℃)		35.5	36.2	35.8
	流速（m/s）		4.37	4.49	4.68
	标干流量（m^3/h）		436	446	465
	含湿量（%）		1.1		
	样品编号	检测项目（单位）	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	Qc2402270701~03	颗粒物（mg/m^3）	7.7	8.0	7.8
		排放速率（kg/h）	3.4×10^{-3}	3.6×10^{-3}	3.6×10^{-3}

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

有组织废气检测结果

采样点位	DA018（西线一步制粒排放口一）出口（高 25 m，截面积 0.196 m^2）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2024.02.26	烟气温度(℃)		33	35	36
	流速（m/s）		12.6	12.6	12.4
	标干流量（m^3/h）		7758	7673	7541
	含湿量（%）		1.7		
	样品编号	检测项目（单位）	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	Qc2402260601~03	颗粒物（mg/m^3）	8.3	8.6	7.9
		排放速率（kg/h）	0.064	0.066	0.060
采样点位	DA019（西线一步制粒排放口二）出口（高 25 m，截面积 0.283 m^2）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2024.02.26	烟气温度(℃)		54.3	61.2	51.8
	流速（m/s）		19.50	18.92	18.49
	标干流量（m^3/h）		16545	15712	15773
	含湿量（%）		1.6		
	样品编号	检测项目（单位）	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	Qc2402260701~03	颗粒物（mg/m^3）	9.1	8.4	8.9
		排放速率（kg/h）	0.15	0.13	0.14

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

有组织废气检测结果

采样点位	DA020（西线一步制粒排放口三）出口（高 25 m，截面积 0.283 m^2）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2024.02.26	烟气温度(℃)		69.4	69.4	69.4
	流速（m/s）		13.54	13.54	13.61
	标干流量（m^3/h）		10959	10958	11001
	含湿量（%）		2.1		
	样品编号	检测项目（单位）	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	Qc2402260801~03	颗粒物（mg/m^3）	8.1	8.4	8.8
		排放速率（kg/h）	0.089	0.092	0.097
采样点位	DA021（西线一步制粒排放口四）出口（高 25 m，截面积 0.283 m^2）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2024.02.27	烟气温度(℃)		48.7	48.9	49.1
	流速（m/s）		13.70	13.90	13.70
	标干流量（m^3/h）		11825	11973	11799
	含湿量（%）		1.2		
	样品编号	检测项目（单位）	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	Qc2402270801~03	颗粒物（mg/m^3）	8.0	8.6	8.2
		排放速率（kg/h）	0.095	0.10	0.097

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

有组织废气检测结果

采样点位	DA022（西线一步制粒排放口五）出口（高 25 m，截面积 0.332 m^2）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2024.02.27	烟气温度(℃)		69.2	70.1	70.5
	流速（m/s）		7.72	7.52	7.91
	标干流量（m^3/h）		7332	7122	7478
	含湿量（%）		2.3		
	样品编号	检测项目（单位）	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	Qc2402270901~03	颗粒物（mg/m^3）	9.0	8.8	8.6
		排放速率（kg/h）	0.066	0.063	0.064
采样点位	DA023（离心制粒排放口一）出口（高 25 m，截面积 0.0177 m^2）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2024.02.26	烟气温度(℃)		22	23	23
	流速（m/s）		4.02	4.17	3.88
	标干流量（m^3/h）		231	239	222
	含湿量（%）		1.6		
	样品编号	检测项目（单位）	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	Qc2402260901~03	颗粒物（mg/m^3）	2.6	2.4	2.9
		排放速率（kg/h）	6.0×10^{-4}	5.7×10^{-4}	6.4×10^{-4}

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

废水检测结果

采样时间	样品编号	检测项目（单位）	检测结果			备注
			第一次	第二次	第三次	
2024.02.26	/	pH 值(无量纲)	7.6	7.7	7.7	废水排放口
	FS2402260301~03	总氮(mg/L)	21.9	20.5	19.3	
		总磷(mg/L)	1.65	1.59	1.68	
		五日生化需氧量(mg/L)	8.1	7.1	7.4	
		悬浮物(mg/L)	24	30	33	
		溶解性总固体(mg/L)	1.37×10^3	1.26×10^3	1.32×10^3	
		硫酸盐(mg/L)	144	143	158	
		动植物油(mg/L)	1.20	0.86	0.81	
		总氰化物(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	
		氨氮(mg/L)	2.52	2.66	2.39	
		化学需氧量(mg/L)	39	42	46	
		色度（倍）	3	3	3	
		急性毒性*(mg/L)	0.02	0.02	0.02	
		总有机碳*(mg/L)	34.7	34.8	34.5	
2024.03.24	/	流量（m^3/h）	58.4	59.4	57.0	

备注：因本公司无总有机碳*、急性毒性*检测资质，总有机碳*、急性毒性*为分包检测结果，总有机碳*、急性毒性*分包机构为山东嘉源检测技术股份有限公司，CMA 号 171520115642，有效期 2029 年 11 月 05 日。

2024.02.26	FS2402260401~03	总汞（μg/L）	<0.04	<0.04	<0.04	前处理车间排水口
		总砷（μg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	
	FS2402260501~03	总汞（μg/L）	<0.04	<0.04	<0.04	提取车间排水口
		总砷（μg/L）	<0.3	<0.3	<0.3	

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

噪声检测结果

<table>
<tr><td colspan="3">检测日期</td><td colspan="2">2024.02.27</td></tr>
<tr><td>气象条件</td><td colspan="4">天气：晴　　风速：1.5m/s</td></tr>
<tr><td rowspan="3">测点编号</td><td rowspan="3">测量点位</td><td colspan="3">检测结果 dB（A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">等效连续 A 声级</td><td>最大声级</td></tr>
<tr><td>昼</td><td colspan="2">夜</td></tr>
<tr><td>1#</td><td>南厂界</td><td>58</td><td>53</td><td>/</td></tr>
<tr><td>2#</td><td>东厂界</td><td>61</td><td>52</td><td>/</td></tr>
<tr><td>3#</td><td>北厂界</td><td>57</td><td>54</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="3">检测日期</td><td colspan="2">2024.03.29</td></tr>
<tr><td>气象条件</td><td colspan="4">天气：/　　风速：2.0m/s</td></tr>
<tr><td rowspan="3">测点编号</td><td rowspan="3">测量点位</td><td colspan="3">检测结果 dB（A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">等效连续 A 声级</td><td>最大声级</td></tr>
<tr><td>昼</td><td colspan="2">夜</td></tr>
<tr><td>1#</td><td>北厂界</td><td>/</td><td>/</td><td>53</td></tr>
<tr><td>2#</td><td>东厂界</td><td>/</td><td>/</td><td>55</td></tr>
<tr><td>3#</td><td>南厂界</td><td>/</td><td>/</td><td>54</td></tr>
<tr><td colspan="5">备注：西厂界不具备检测条件。</td></tr>
</table>

附图 1：无组织废气、噪声检测点位示意图 （2024.02.26、2024.02.27）

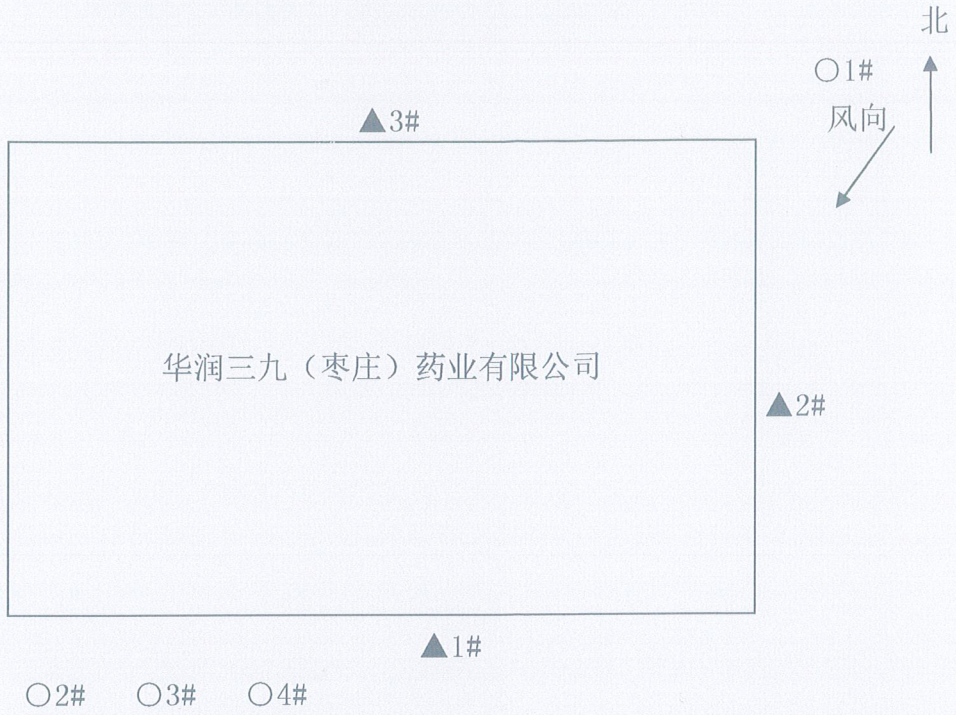

○——无组织废气检测点
▲——噪声检测点

附图 2：噪声检测点位示意图 （2024.03.29）

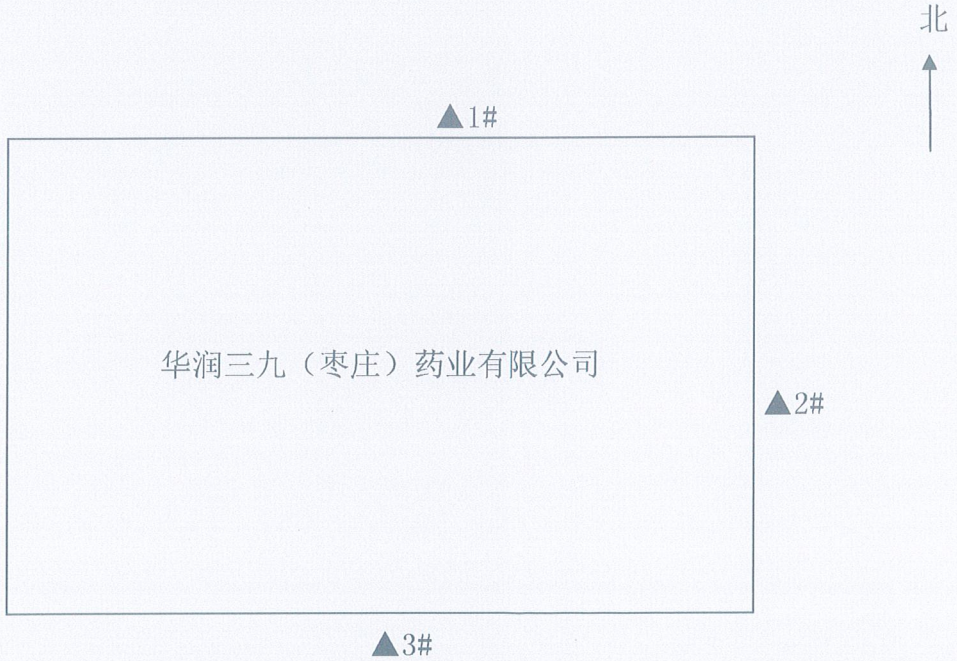

▲——噪声检测点

……本报告结束……

附：检测现场照片


2024-02-27 13:59:50
经度：117.274938纬度：34.816272
2024-02-26 11:16:25
经度：117.16753纬度：35.056608
致
2024-02-26 13:04:08
经度：117.26567551纬度：34.81766766
2024-02-27 15:25:25
经度：117.275852纬度：34.816238
华润